

平成 24 年 10 月 19 日

項目・訂正概要	誤	正
<p>第 8 章 消毒設備 目次</p> <p>簡易施工のため記録表を未記載としており、その旨が明確となるよう目次項目に（※）を付した。</p>	<p>第 1 節 次亜塩素酸ソーダ注入設備 § 1 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ</p>	<p>第 1 節 次亜塩素酸ソーダ注入設備 ※ § 1 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ</p>
<p>第 12 章 汚泥脱水設備 第 4 節 多重円板型脱水機設備 § 1 多重円板型脱水機</p>	<p>記録表の落丁</p>	<p>記録表（別添）の追加</p>

日本下水道事業団

目 次

第8章 消毒設備

第1節 次亜塩素酸ソーダ注入設備

※ § 1 次亜塩素酸ソーダ注入ポンプ

§ 2 次亜塩素酸ソーダ貯槽…………… 8-1


第2節 その他設備

§ 1 塩素接触装置（水路設置型）…………… 8-2


注記 ※ 簡易施工につき記載なし。

施工管理記録

章	節	§	枝	多重円板型脱水機 記録表	測定年月日	
12	4	1	0			
機器名称				測定者		
製造番号				現場代理人	印	

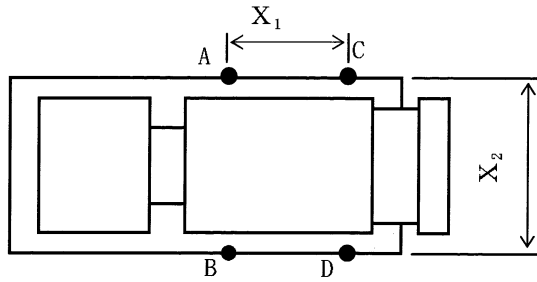

脱水機架台上面

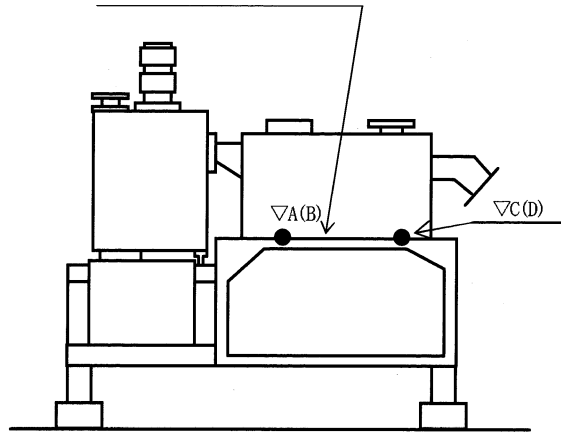

単位 mm

測定項目	測定箇所	測定点	測定器	測定値mm	測定結果	基準値
水平度	機器本体	A ~ B	オートレベル + スケール	()-()	/1000	2/1000
				()		
		C ~ D		()-()	/1000	
				()		
		A ~ C		()-()	/1000	
				()		
		B ~ D		()-()	/1000	
				()		

$$\text{水平度 測定結果} = \frac{|\nabla A(B) - \nabla C(D)|}{X_1}$$

$$\text{水平度 測定結果} = \frac{|\nabla A(C) - \nabla B(D)|}{X_2}$$

合否判定	合	否
------	---	---